

PARTER

LEGENDA:


- grzejnik elektryczny
- grzejnik wodny - zeberkowy
- grzejnik wodny rurowy
- pion instalacji c.o.
- przewody instalacji c.o.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
43-100 Tychy, Budowlanych 173B

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice			
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8			
TEMAT: INWENTARYZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA VI KOMISARIATU POLICJI W KATOWICACH ORAZ DWÓCH LOKALI USŁUGOWYCH NA ULICY STAWOWEJ 8 W KATOWICACH			
PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Ciepliński upr. bud. 450/02	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Janusz Piechowicz upr. bud. 444/02	PODPIS		
OPRACOWANIE mgr inż. Paweł Piechowicz	PODPIS	ETAP: PI	SKALA: 1:100
		REWIZJA: 0	NR RYSUNKU: I_01
		DATA: 12.2021	

Numer/Opis

0.10 / Biuro		
20 °C	16,08 m ²	53,72 m ³
0.11 / Magazyn		
20 °C	9,53 m ²	31,84 m ³
0.12 / Serwerownia		
20 °C	7,72 m ²	25,78 m ³
0.02 / Archiwum		
20 °C	12,36 m ²	41,28 m ³
0.03 / WC		
20 °C	5,18 m ²	17,31 m ³
0.04 / WC		
20 °C	4,88 m ²	16,3 m ³
0.05 / WC		
20 °C	3,28 m ²	10,97 m ³
- / Magazyn		
20 °C	15,74 m ²	52,57 m ³
0.14 / Pom. gosp.		
20 °C	1,3 m ²	4,34 m ³
0.01 / Portiernia		
20 °C	19,78 m ²	66,05 m ³
0.06 / Biuro		
20 °C	9,62 m ²	32,12 m ³
0.08 / Komunikacja		
20 °C	4,85 m ²	16,2 m ³
0.09 / Magazyn		
20 °C	2,18 m ²	7,27 m ³
0.07 / Klatka schodowa		
16 °C	12,76 m ²	42,61 m ³
0.18 / Magazyn		
20 °C	3,72 m ²	12,44 m ³
0.17 / Pom. hig. sanit.		
20 °C	3,88 m ²	12,96 m ³
0.15 / Lokal usługowy		
20 °C	25,03 m ²	83,6 m ³
0.16 / Lokal usługowy		
20 °C	17,94 m ²	59,93 m ³

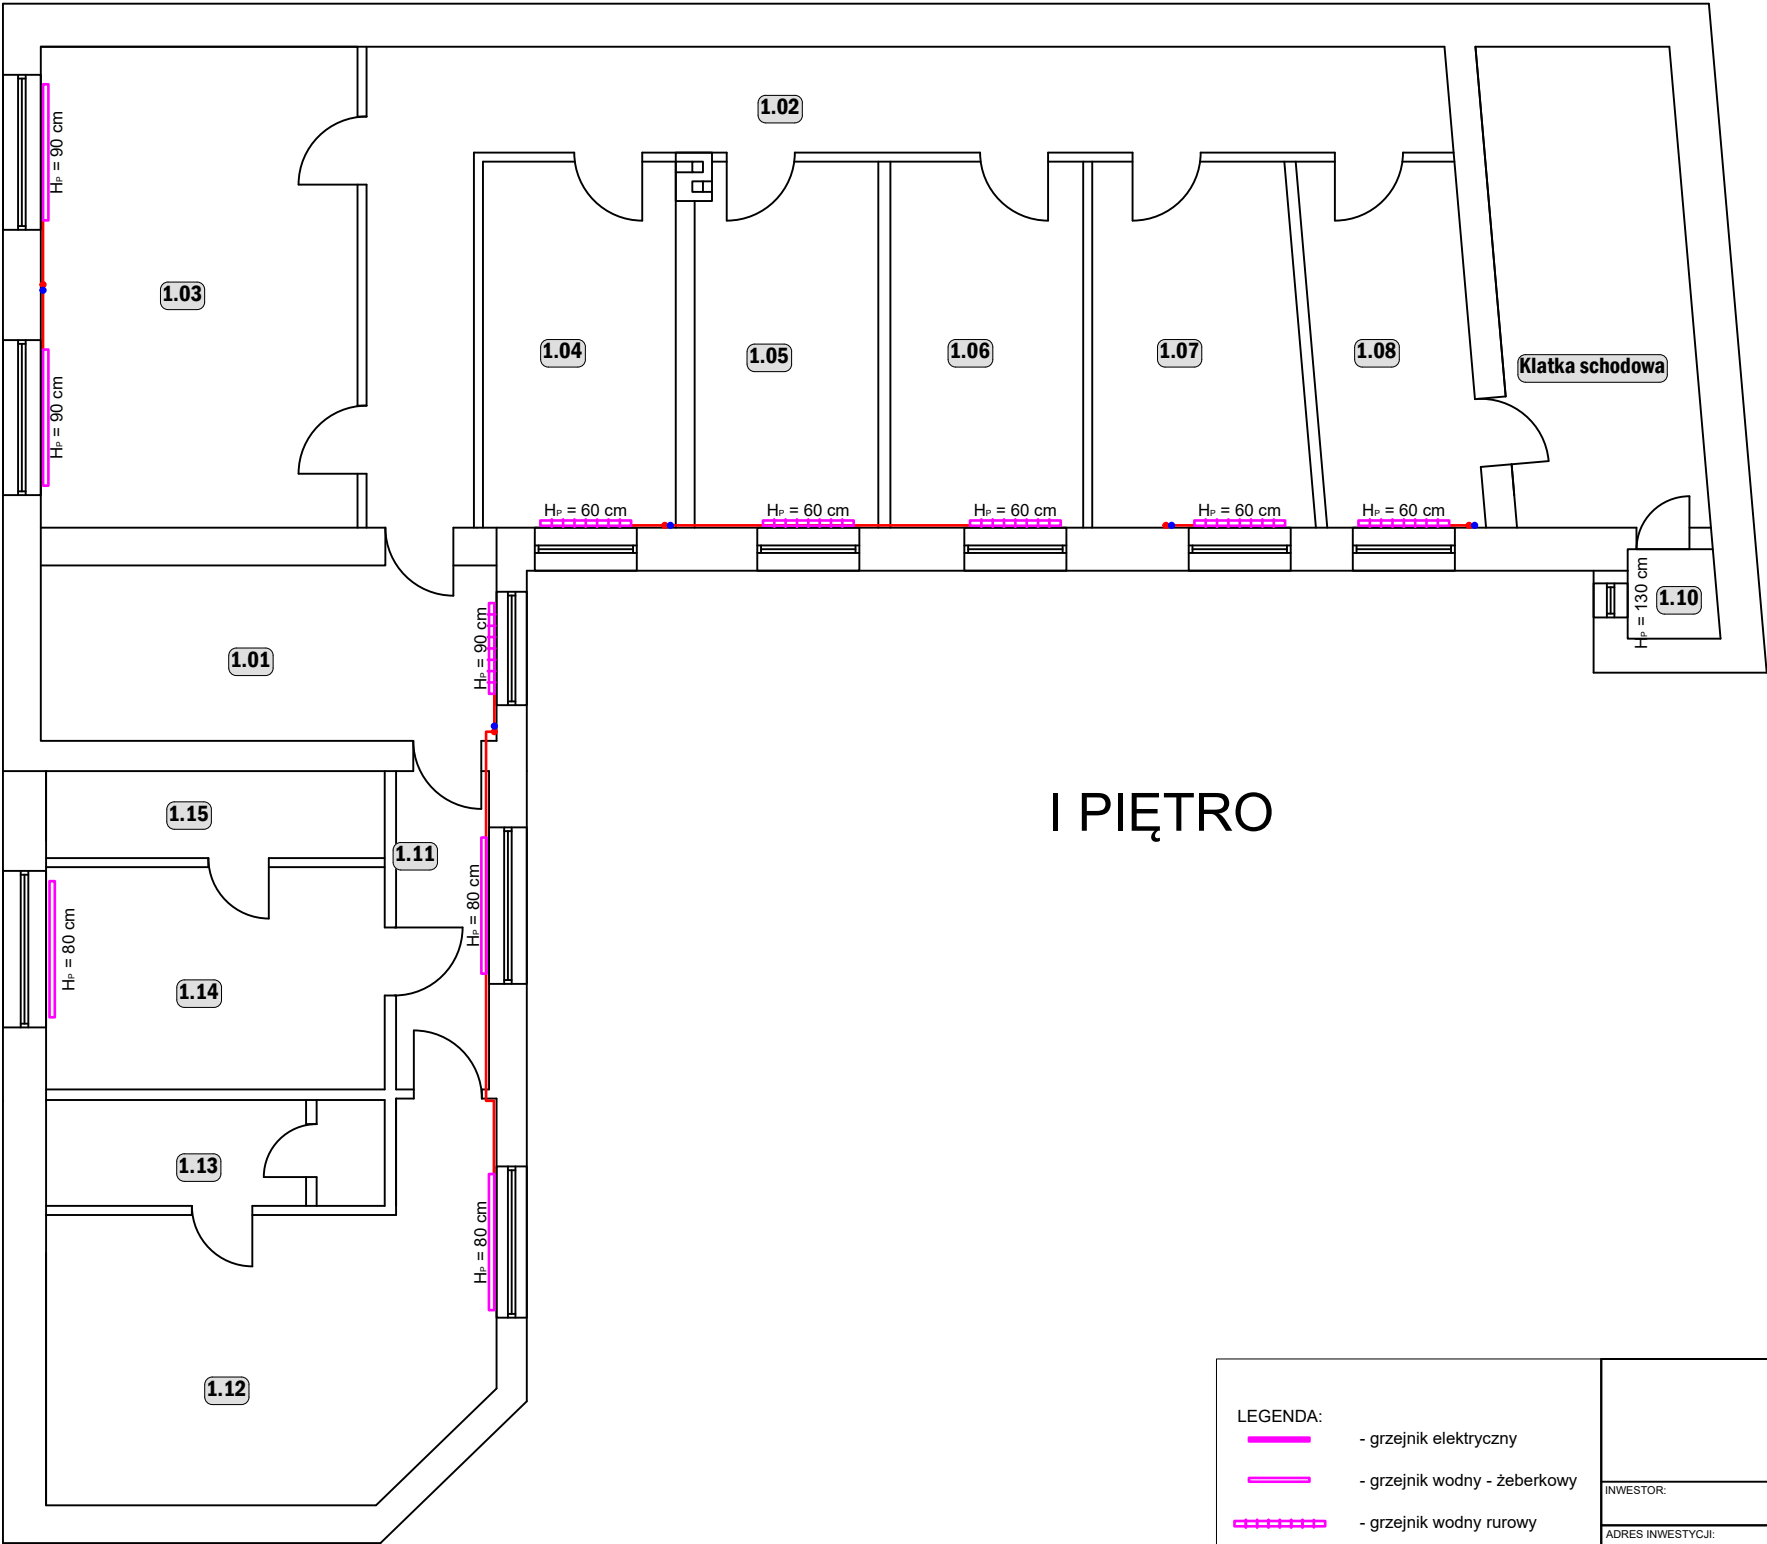

I PIĘTRO


LEGENDA:

- grzejnik elektryczny
- grzejnik wodny - zeberkowy
- grzejnik wodny rurowy
- pion instalacji c.o.
- przewody instalacji c.o.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
43-100 Tychy, Budowlanych 173B

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice			
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8			
TEMAT: INWENTARYZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA VI KOMISARIATU POLICJI W KATOWICACH ORAZ DWÓCH LOKALI USŁUGOWYCH NA ULICY STAWOWEJ 8 W KATOWICACH			
PROJEKTANT mgr inż. WOJCIECH Ciepliński upr. bud. 450/02	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Janusz Piechowicz upr. bud. 444/02	PODPIS		
OPRACOWANIE mgr inż. Paweł Piechowicz	PODPIS	ETAP: PI	SKALA: 1:100
		REWIZJA: 0	NR RYSUNKU: I_01
		DATA: 12.2021	

Numer/Opis			
1.03 / Biuro			
20 °C	26,65 m²	81,01 m³	
1.04 / Biuro			
20 °C	12,34 m²	37,52 m³	
1.05 / Biuro			
20 °C	11,85 m²	36,03 m³	
1.06 / Biuro			
20 °C	12,34 m²	37,52 m³	
1.07 / Biuro			
20 °C	13,31 m²	40,46 m³	
1.08 / Biuro			
20 °C	10,16 m²	30,9 m³	
1.10 / Pom. gosp.			
5 °C	1,39 m²	4,23 m³	
1.02 / Komunikacja			
20 °C	27,09 m²	82,36 m³	
1.01 / Klatka schodowa			
16 °C	13,99 m²	42,53 m³	
1.12 / Szatnia			
24 °C	23,71 m²	72,09 m³	
1.14 / Szatnia			
24 °C	13,09 m²	39,79 m³	
1.15 / Pom. hig. sanit.			
24 °C	5,15 m²	15,67 m³	
1.13 / Pom. hig. sanit.			
24 °C	6,27 m²	19,07 m³	
1.11 / Komunikacja			
20 °C	5,19 m²	15,77 m³	

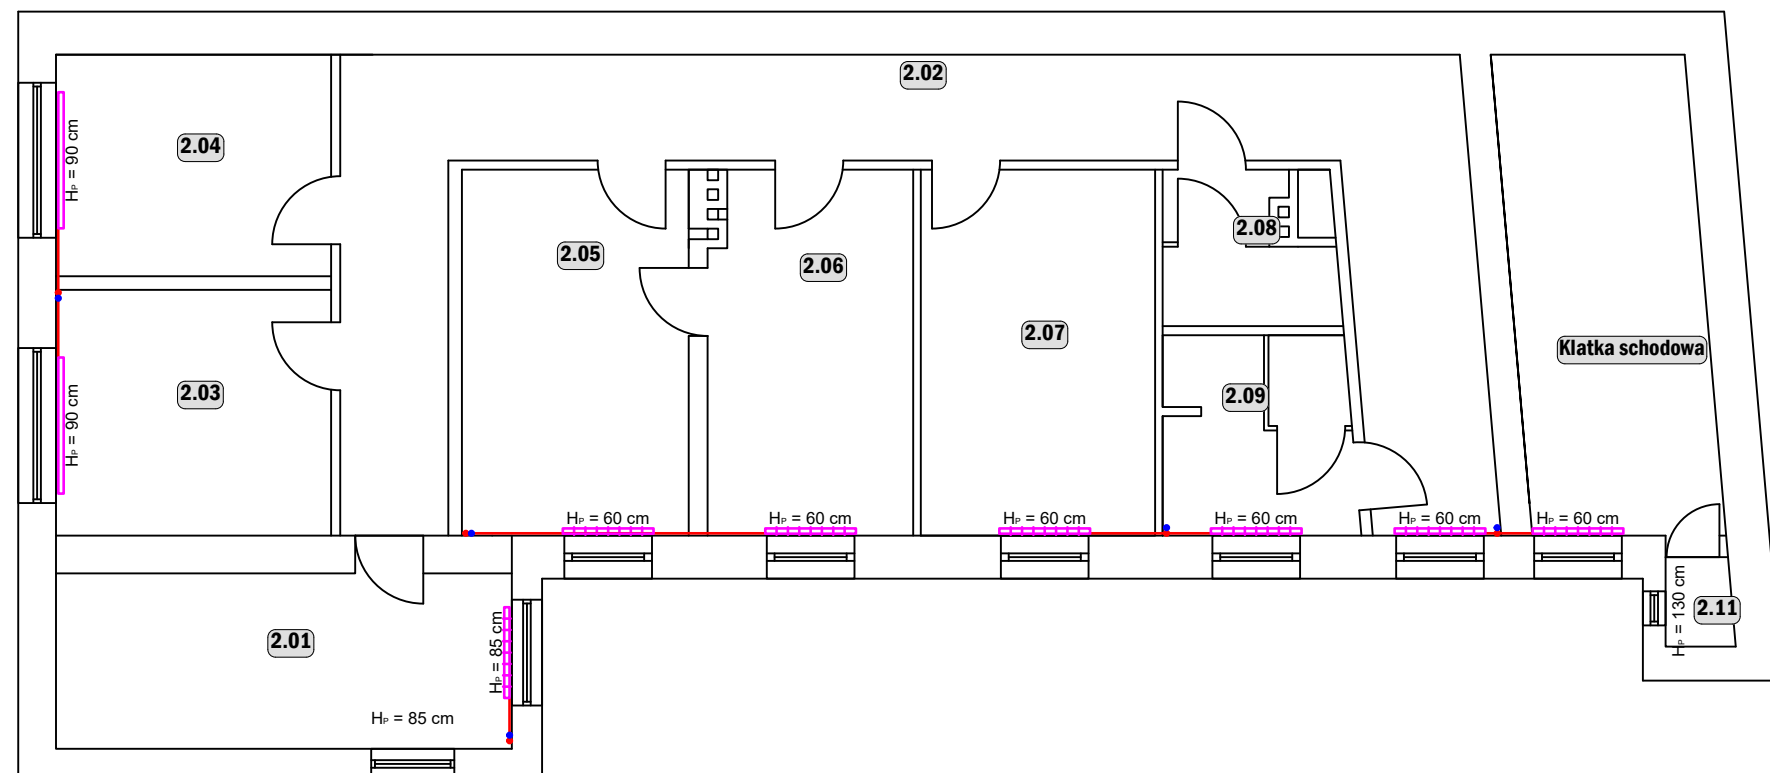


II PIĘTRO

Numer/Opis			
2.04 / Biuro			
20 °C	10,67 m ²	31,46	m ³
2.03 / Biuro			
20 °C	11,83 m ²	34,9	m ³
2.11 / Pom. gosp.			
20 °C	1,04 m ²	3,06	m ³
2.02 / Biuro			
20 °C	36,35 m ²	107,22	m ³
2.08 / WC D			
20 °C	4,76 m ²	14,05	m ³
2.09 / WC M			
20 °C	6,66 m ²	19,66	m ³
2.07 / Biuro			
20 °C	15 m ²	44,26	m ³
2.06 / Biuro			
20 °C	13,16 m ²	38,84	m ³
2.05 / Biuro			
20 °C	14,52 m ²	42,83	m ³
2.01 / Klatka schodowa			
16 °C	13,99 m ²	41,27	m ³

- LEGENDA:
- grzejnik elektryczny
 - grzejnik wodny - zeberkowy
 - grzejnik wodny rurowy
 - pion instalacji c.o.
 - przewody instalacji c.o.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
43-100 Tychy, Budowlanych 173B

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice			
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8			
TEMAT: INWENTARYZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA VI KOMISARIATU POLICJI W KATOWICACH ORAZ DWÓCH LOKALI USŁUGOWYCH NA ULICY STAWOWEJ 8 W KATOWICACH			
PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Ciepliński upr. bud. 450/02	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT II PIĘTRA	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Janusz Piechowicz upr. bud. 444/02	PODPIS		
OPRACOWANIE mgr inż. Paweł Piechowicz	PODPIS	ETAP: PI	SKALA: 1:100
		REWIZJA: 0	NR RYSUNKU: I_03
		DATA: 12.2021	

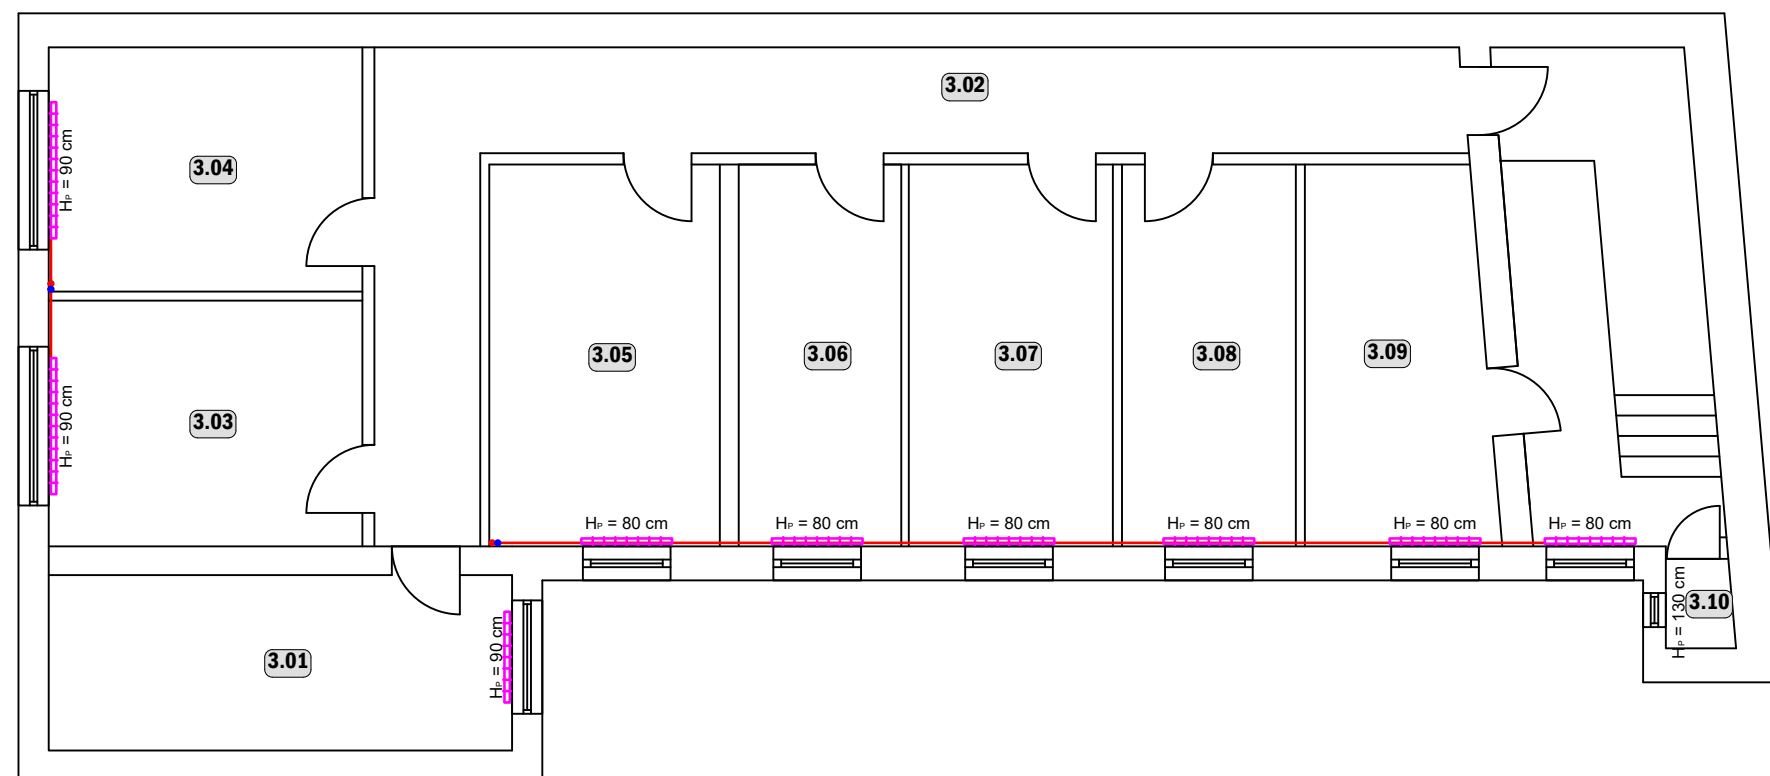

III PIĘTRO

Numer/Opis			
3.01 / Biuro			
16 °C	14,22 m ²	42,81 m ³	
3.04 / Biuro			
20 °C	13,4 m ²	40,35 m ³	
3.03 / Biuro			
20 °C	13,49 m ²	40,6 m ³	
3.05 / Biuro			
20 °C	15,4 m ²	46,36 m ³	
3.06 / Biuro			
20 °C	10,86 m ²	32,68 m ³	
3.07 / Biuro			
20 °C	13,64 m ²	41,04 m ³	
3.08 / Biuro			
20 °C	11,62 m ²	34,96 m ³	
3.09 / Archiwum			
20 °C	12,09 m ²	36,38 m ³	
3.02 / Komunikacja			
20 °C	44,96 m ²	135,32 m ³	
3.10 / Pom. gosp.			
20 °C	1,04 m ²	3,13 m ³	

LEGENDA:

- grzejnik elektryczny
- grzejnik wodny - żeberkowy
- grzejnik wodny rurowy
- pion instalacji c.o.
- przewody instalacji c.o.

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. 43-100 Tychy, Budowlanych 173B

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, Młyńska 4, 40-098 Katowice			
ADRES INWESTYCJI: 40-095 Katowice; Stawowa 8			
TEMAT: INWENTARYZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA VI KOMISARIATU POLICJI W KATOWICACH ORAZ DWÓCH LOKALI USŁUGOWYCH NA ULICY STAWOWEJ 8 W KATOWICACH			
PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Ciepliński upr. bud. 450/02	PODPIS	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT III PIĘTRA	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Janusz Piechowicz upr. bud. 444/02	PODPIS		
OPRACOWANIE mgr inż. Paweł Piechowicz	PODPIS	ETAP: PI	SKALA: 1:100
		REWIZJA: 0	NR RYSUNKU: I_04
		DATA: 12.2021	