
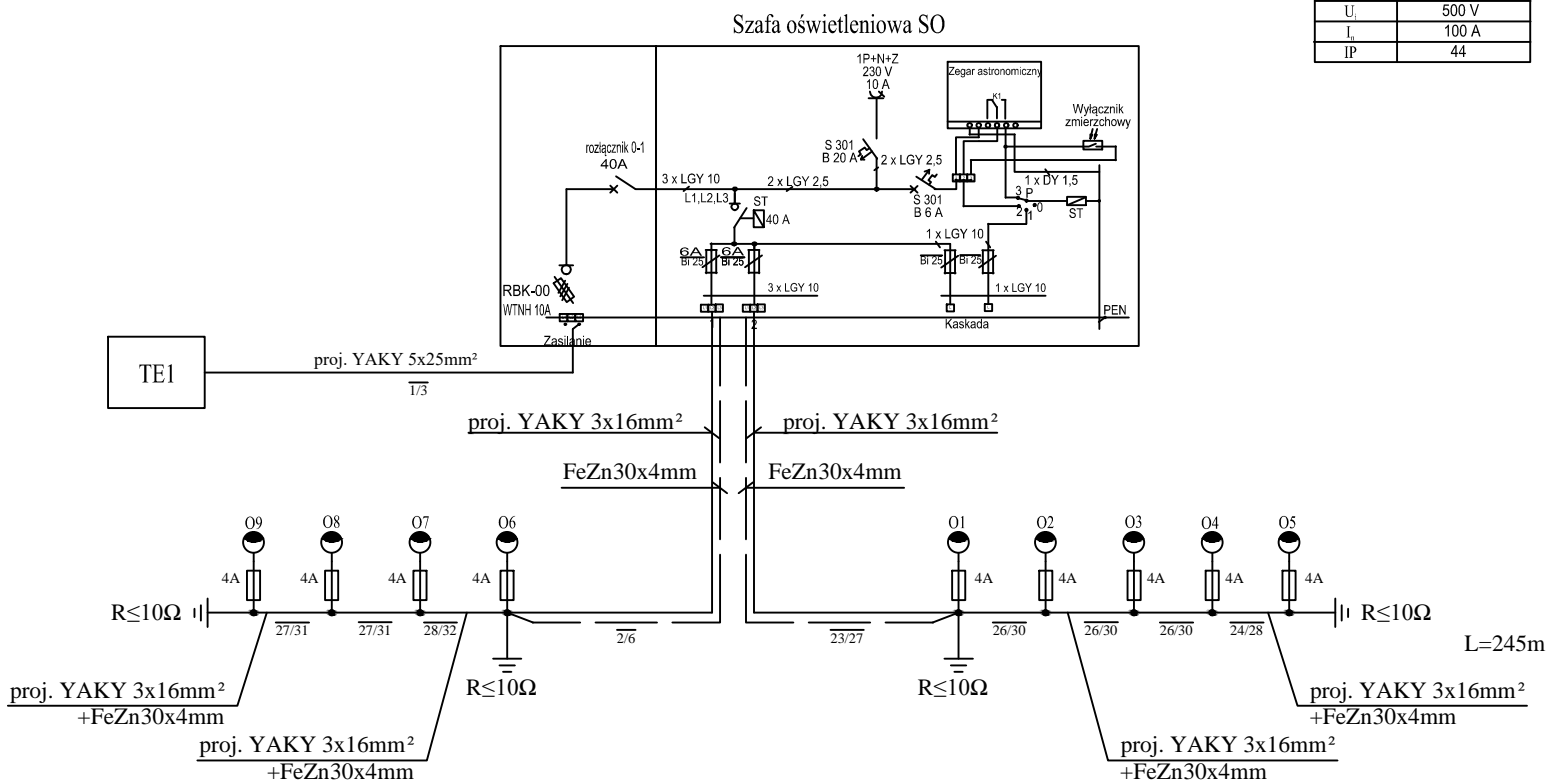


# UWAGA


na całej długości kabla układać płaskownik ocynkowany 30x4mm,  
kabel układać w rurze ochronnej z PCV grubościennej Ø50mm

## Szafa oświetleniowa SO-2 / 3 - faz.

Dane techniczne	
$U_n$	400/230 V
$U_i$	500 V
$I_n$	100 A
IP	44

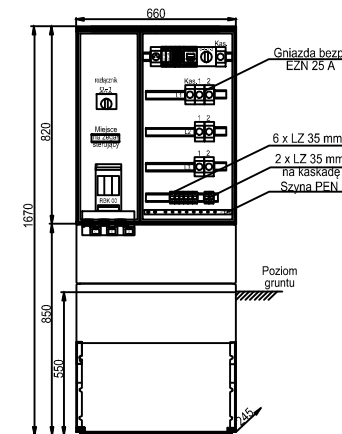

proj. oprawa uliczna na słupie  
ze źródłem LED 6133lm 56,5W

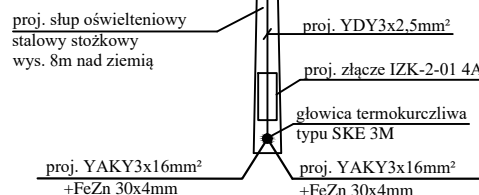

SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OBIEKT SYSTEM KOMPOSTOWNIKÓW MIĘDZYWODZIE DZ. NR 205/7, 750/17				
Rodzaj opracowania SCHEMAT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO				
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	
Projektował	mgr inż. <b>MAREK KUBICKI</b>		12.2020	
nr upr.	ZAP/0123/POOE/13			Nr Rys. 4
Opracował				
Sprawdził	mgr inż. <b>GRZEGORZ MADEJ</b>			
nr upr.	ZAP/0195/PWBE/17			